

Technisches Datenblatt

Betriebsmodus OM-0-0

ENERCON Windenergieanlage E-175 EP5 E2 / 7000 kW

Technische Änderungen vorbehalten.

Herausgeber

ENERCON Global GmbH ▪ Dreekamp 5 ▪ 26605 Aurich ▪ Deutschland
Telefon: +49 4941 927-0 ▪ Telefax: +49 4941 927-109
E-Mail: info@enercon.de ▪ Internet: http://www.enercon.de
Geschäftsführer: Uwe Eberhardt, Ulrich Schulze Südhoff
Zuständiges Amtsgericht: Aurich ▪ Handelsregisternummer: HRB 202549
Ust.Id.-Nr.: DE285537483

Urheberrechtshinweis

Die Inhalte dieses Dokuments sind urheberrechtlich sowie hinsichtlich der sonstigen geistigen Eigentumsrechte durch nationale und internationale Gesetze und Verträge geschützt. Die Rechte an den Inhalten dieses Dokuments liegen bei der ENERCON Global GmbH, sofern und soweit nicht ausdrücklich ein anderer Inhaber angegeben oder offensichtlich erkennbar ist.

Die ENERCON Global GmbH räumt dem Verwender das Recht ein, zu Informationszwecken für den eigenen, rein unternehmensinternen Gebrauch Kopien und Abschriften dieses Dokuments zu erstellen; weitergehende Nutzungsrechte werden dem Verwender durch die Bereitstellung dieses Dokuments nicht eingeräumt. Jegliche sonstige Vervielfältigung, Veränderung, Verbreitung, Veröffentlichung, Weitergabe, Überlassung an Dritte und/oder Verwertung der Inhalte dieses Dokuments ist – auch auszugsweise – ohne vorherige, ausdrückliche und schriftliche Zustimmung der ENERCON Global GmbH untersagt, sofern und soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften ein Solches gestatten.

Dem Verwender ist es untersagt, für das in diesem Dokument wiedergegebene Know-how oder Teile davon gewerbliche Schutzrechte gleich welcher Art anzumelden.

Sofern und soweit die Rechte an den Inhalten dieses Dokuments nicht bei der ENERCON Global GmbH liegen, hat der Verwender die Nutzungsbestimmungen des jeweiligen Rechteinhabers zu beachten.

Geschützte Marken

Alle in diesem Dokument ggf. genannten Marken- und Warenzeichen sind geistiges Eigentum der jeweiligen eingetragenen Inhaber; die Bestimmungen des anwendbaren Kennzeichen- und Markenrechts gelten uneingeschränkt.

Änderungsvorbehalt

Die ENERCON Global GmbH behält sich vor, dieses Dokument und den darin beschriebenen Gegenstand jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern, insbesondere zu verbessern und zu erweitern, sofern und soweit vertragliche Vereinbarungen oder gesetzliche Vorgaben dem nicht entgegenstehen.

Dokumentinformation

| | |
|--------------------|------------------|
| Dokument-ID | D03045913/0.2-de |
| Vermerk | Originaldokument |

| Datum | Sprache | DCC | Werk / Abteilung |
|--------------|----------------|------------|---|
| 2024-08-07 | de | DA | WRD Wobben Research and Development GmbH / Documentation Department |

Technische Änderungen vorbehalten.

Mitgeltende Dokumente

Der aufgeführte Dokumenttitel ist der Titel des Sprachoriginals, ggf. ergänzt um eine Übersetzung dieses Titels in Klammern. Die Titel von übergeordneten Normen und Richtlinien werden im Sprachoriginal oder in der englischen Übersetzung angegeben. Die Dokument-ID bezeichnet stets das Sprachoriginal. Enthält die Dokument-ID keinen Revisionsstand, gilt der jeweils neueste Revisionsstand des Dokuments. Diese Liste enthält ggf. Dokumente zu optionalen Komponenten.

Übergeordnete Normen und Richtlinien

| Dokument-ID | Dokument |
|---------------------|---|
| IEC 61400-11:2012 | Wind turbines - Part 11: Acoustic noise measurement techniques |
| IEC 61400-12-1:2017 | Wind energy generation systems – Part 12-1: Power performance measurements of electricity producing wind turbines |

Zugehörige Dokumente

| Dokument-ID | Dokument |
|-------------|---|
| diverse | Garantie des Leistungsverhaltens für ENERCON Windenergieanlagen |

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Verfügbarkeit Betriebsmodus | 6 |
| 2 | Allgemeines | 7 |
| 2.1 | Leistungsverhalten | 7 |
| 2.2 | Informationen zu Schalleistungspegeln | 7 |
| 2.3 | Betriebsparameter | 7 |
| 2.4 | Standorteigenschaften | 8 |
| 2.5 | Turbulenzintensität | 9 |
| 3 | Betriebsmodus OM-0-0 | 11 |
| 3.1 | Berechnete Leistungs-, cp- und ct-Werte Betriebsmodus OM-0-0 | 11 |
| 3.2 | Berechnete Schalleistungspegel Betriebsmodus OM-0-0 | 14 |

Technische Änderungen vorbehalten.

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungen

NH Nabenhöhe

Größen, Einheiten, Formeln

L_{WA} Schallleistungspegel

v_H Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe

σ_P Serienproduktstreuung

σ_R Messunsicherheit

1 Verfügbarkeit Betriebsmodus

In der nachfolgenden Tabelle ist ersichtlich, für welche Turmvarianten bzw. Nabenhöhen der Betriebsmodus verfügbar ist.

Tab. 1: Verfügbarkeit Betriebsmodus

| Betriebsmodus | Turmvariante bzw. Nabenhöhe | | | |
|---------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | E-175 EP5 E2-HST-112-FB-C-01 | E-175 EP5 E2-HST-132-FB-C-01 | E-175 EP5 E2-HT-162-ES-C-01 | E-175 EP5 E2-HT-175-ES-C-01 |
| | NH 112 m | NH 132 m | NH 162 m | NH 175 m |
| OM-0-0 | x | x | x | x |

x = verfügbar

2 Allgemeines

Zu den in diesem Dokument angegebenen technischen Eigenschaften der Windenergieanlage ist zwingend das Beiblatt zu diesem Dokument zu beachten. Eine Übersicht über die Beiblätter steht dem Vertrieb zur Verfügung (D0950052 „Übersicht Beiblätter zu den Schall- und Leistungsdatenblättern“).

2.1 Leistungsverhalten

Die in diesem Dokument angegebenen Leistungswerte, Leistungsbeiwerte (c_p -Werte) und Schubbeiwerte (c_t -Werte) sind prognostizierte Werte, deren Erreichen ENERCON nach dem aktuellen Entwicklungsstand dieses Windenergieanlagentyps für hinreichend wahrscheinlich hält. Das Leistungsverhalten der Windenergieanlage wird ausschließlich unter den im Dokument „Garantie des Leistungsverhaltens für ENERCON Windenergieanlagen“ beschriebenen Bedingungen gewährleistet.

2.2 Informationen zu Schalleistungspegeln

Die Zuordnung der Schalleistungspegel (L_{WA}) zur Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe (v_H) gilt für alle Nabenhöhen (NH). Die Windgeschwindigkeit wird bei Messungen aus der Leistungsabgabe und der Leistungskennlinie bestimmt.

Aufgrund der Messunsicherheiten (σ_R) bei Schallvermessungen und der Serienproduktstreuungen (σ_P) gelten die in diesem Dokument angegebenen Werte der Schalleistungspegel unter Berücksichtigung einer Unsicherheit von $\sigma_R = 0,5 \text{ dB(A)}$ und $\sigma_P = 1,2 \text{ dB(A)}$. Es gilt der 90-prozentige Vertrauensbereich:

$$L_{e,\max} = L_W + 1,28 \cdot \sqrt{\sigma_R^2 + \sigma_P^2}$$

Ist während einer Vermessung die Differenz zwischen Gesamtgeräusch und Fremdgeräusch kleiner als 6 dB(A) , so muss von einer höheren Unsicherheit ausgegangen werden. Richtlinie ist die IEC 61400-11:2012.

Die Schalleistungspegel sind für die in Tab. 2, S. 8 angegebenen Bedingungen berechnet. Es wird eine vorherrschende Turbulenzintensitätsverteilung von 6 % bis 12 % angenommen.

Eine projekt- und/oder standortspezifische Garantie über die Einhaltung des Schalleistungspegels wird durch dieses Datenblatt nicht übernommen.

2.3 Betriebsparameter

Einstellungen der Blindleistungserzeugung der Windenergieanlage sowie Steuerungen und Regelungen von Windparks haben einen Einfluss auf das Leistungsverhalten. Die in diesem Dokument angegebenen berechneten Leistungs-, c_p - und c_t -Kennlinien gelten unter der Voraussetzung eines uneingeschränkten Betriebs.

2.4 Standorteigenschaften

Die Leistungs-, c_p - und c_t -Kennlinien sowie Schalleistungspegel sind für die in Tab. 2, S. 8 angegebenen Bedingungen bei unbeschädigten Blattvorderkanten und sauberen Rotorblättern berechnet. Die Berechnungen beruhen auf der Erfahrung mit Windenergieanlagen an den unterschiedlichsten Standorten.

Tab. 2: Standortbedingungen

| Parameter | Wert (10-Minuten-Mittel) |
|---|---------------------------|
| Standardluftdichte | 1,225 kg/m ³ |
| relative Luftfeuchte | 70 % |
| Temperatur | 10 °C |
| Turbulenzintensität | gemäß Kap. 2.5, S. 9 |
| Höhenexponent | 0,0 bis 0,3 |
| maximale Windrichtungsdifferenz zwischen unterem und oberem Tip | 10° |
| maximale Schräganströmung | ±2° |
| Terrain | gemäß IEC 61400-12-1:2017 |
| Schnee/Eis | nein |
| Regen | nein |

Im Übrigen gelten die Rahmenbedingungen gemäß IEC 61400-12-1:2017.

2.5 Turbulenzintensität

Den Gültigkeitsbereich der Leistungs-, c_p - und c_t -Kennlinien, hinsichtlich möglicher am Standort vorherrschender Turbulenzintensitäten, definiert die nachfolgende Tabelle. Weitere Einschränkungen sind Tab. 2, S. 8 zu entnehmen.

Tab. 3: Turbulenzintensität

| Windgeschwindigkeit in m/s | Untere Grenze Turbulenzintensität in % | Obere Grenze Turbulenzintensität in % |
|----------------------------|--|---------------------------------------|
| 0,00 | 20,00 | 40,00 |
| 0,50 | 20,00 | 40,00 |
| 1,00 | 20,00 | 40,00 |
| 1,50 | 20,00 | 40,00 |
| 2,00 | 20,00 | 40,00 |
| 2,50 | 20,00 | 40,00 |
| 3,00 | 18,32 | 34,02 |
| 3,50 | 16,45 | 30,55 |
| 4,00 | 15,05 | 27,95 |
| 4,50 | 13,96 | 25,93 |
| 5,00 | 13,09 | 24,31 |
| 5,50 | 12,38 | 22,99 |
| 6,00 | 11,78 | 21,88 |
| 6,50 | 11,28 | 20,95 |
| 7,00 | 10,85 | 20,15 |
| 7,50 | 10,48 | 19,46 |
| 8,00 | 10,15 | 18,85 |
| 8,50 | 9,86 | 18,31 |
| 9,00 | 9,61 | 17,84 |
| 9,50 | 9,38 | 17,41 |
| 10,00 | 9,17 | 17,03 |
| 10,50 | 8,98 | 16,68 |
| 11,00 | 8,81 | 16,37 |
| 11,50 | 8,66 | 16,08 |
| 12,00 | 8,52 | 15,82 |
| 12,50 | 8,39 | 15,57 |
| 13,00 | 8,27 | 15,35 |
| 13,50 | 8,15 | 15,14 |
| 14,00 | 8,05 | 14,95 |
| 14,50 | 7,95 | 14,77 |
| 15,00 | 7,86 | 14,60 |

Technische Änderungen vorbehalten.

Freigabe: 2024-08-09 08:23

| Windgeschwindigkeit in m/s | Untere Grenze Turbulenzintensität in % | Obere Grenze Turbulenzintensität in % |
|----------------------------|--|---------------------------------------|
| 15,50 | 7,78 | 14,45 |
| 16,00 | 7,70 | 14,30 |
| 16,50 | 7,63 | 14,16 |
| 17,00 | 7,56 | 14,03 |
| 17,50 | 7,49 | 13,91 |
| 18,00 | 7,43 | 13,79 |
| 18,50 | 7,37 | 13,69 |
| 19,00 | 7,31 | 13,58 |
| 19,50 | 7,26 | 13,48 |
| 20,00 | 7,21 | 13,39 |
| 20,50 | 7,16 | 13,30 |
| 21,00 | 7,12 | 13,22 |
| 21,50 | 7,07 | 13,14 |
| 22,00 | 7,03 | 13,06 |
| 22,50 | 6,99 | 12,99 |
| 23,00 | 6,95 | 12,92 |
| 23,50 | 6,92 | 12,85 |
| 24,00 | 6,88 | 12,78 |
| 24,50 | 6,85 | 12,72 |
| 25,00 | 6,82 | 12,66 |

Technische Änderungen vorbehalten.

3 Betriebsmodus OM-0-0

3.1 Berechnete Leistungs-, c_p - und c_t -Werte Betriebsmodus OM-0-0

 Tab. 4: Berechnete Leistungs-, c_p - und c_t -Werte E-175 EP5 E2 / 7000 kW Betriebsmodus OM-0-0

| Windgeschwindigkeit v in m/s | Leistung P in kW | c_p -Wert | c_t -Wert |
|--------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0,50 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1,50 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2,50 | 60 | 0,26 | 0,57 |
| 3,00 | 165 | 0,42 | 0,79 |
| 3,50 | 287 | 0,46 | 0,78 |
| 4,00 | 444 | 0,47 | 0,76 |
| 4,50 | 644 | 0,48 | 0,76 |
| 5,00 | 885 | 0,48 | 0,76 |
| 5,50 | 1174 | 0,48 | 0,76 |
| 6,00 | 1515 | 0,48 | 0,76 |
| 6,50 | 1913 | 0,47 | 0,76 |
| 7,00 | 2373 | 0,47 | 0,77 |
| 7,50 | 2897 | 0,47 | 0,77 |
| 8,00 | 3478 | 0,46 | 0,76 |
| 8,50 | 4090 | 0,45 | 0,74 |
| 9,00 | 4684 | 0,44 | 0,70 |
| 9,50 | 5214 | 0,41 | 0,64 |
| 10,00 | 5665 | 0,39 | 0,57 |
| 10,50 | 6053 | 0,36 | 0,51 |
| 11,00 | 6392 | 0,33 | 0,46 |
| 11,50 | 6677 | 0,30 | 0,41 |
| 12,00 | 6892 | 0,27 | 0,37 |
| 12,50 | 6997 | 0,24 | 0,33 |
| 13,00 | 7000 | 0,22 | 0,29 |
| 13,50 | 7000 | 0,19 | 0,26 |
| 14,00 | 7000 | 0,17 | 0,23 |
| 14,50 | 7000 | 0,16 | 0,21 |

Technische Änderungen vorbehalten.

Freigabe: 2024-08-09 08:23

| Windgeschwindigkeit v in m/s | Leistung P in kW | c _p -Wert | c _t -Wert |
|------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 15,00 | 7000 | 0,14 | 0,19 |
| 15,50 | 7000 | 0,13 | 0,17 |
| 16,00 | 7000 | 0,12 | 0,15 |
| 16,50 | 7000 | 0,11 | 0,14 |
| 17,00 | 7000 | 0,10 | 0,13 |
| 17,50 | 7000 | 0,09 | 0,12 |
| 18,00 | 7000 | 0,08 | 0,11 |
| 18,50 | 7000 | 0,08 | 0,10 |
| 19,00 | 7000 | 0,07 | 0,09 |
| 19,50 | 7000 | 0,06 | 0,09 |
| 20,00 | 7000 | 0,06 | 0,08 |
| 20,50 | 7000 | 0,06 | 0,07 |
| 21,00 | 6936 | 0,05 | 0,07 |
| 21,50 | 6780 | 0,05 | 0,06 |
| 22,00 | 6519 | 0,04 | 0,06 |
| 22,50 | 6142 | 0,04 | 0,05 |
| 23,00 | 5636 | 0,03 | 0,04 |
| 23,50 | 4977 | 0,03 | 0,04 |
| 24,00 | 4137 | 0,02 | 0,03 |
| 24,50 | 3138 | 0,01 | 0,02 |
| 25,00 | 2371 | 0,01 | 0,02 |

Technische Änderungen vorbehalten.

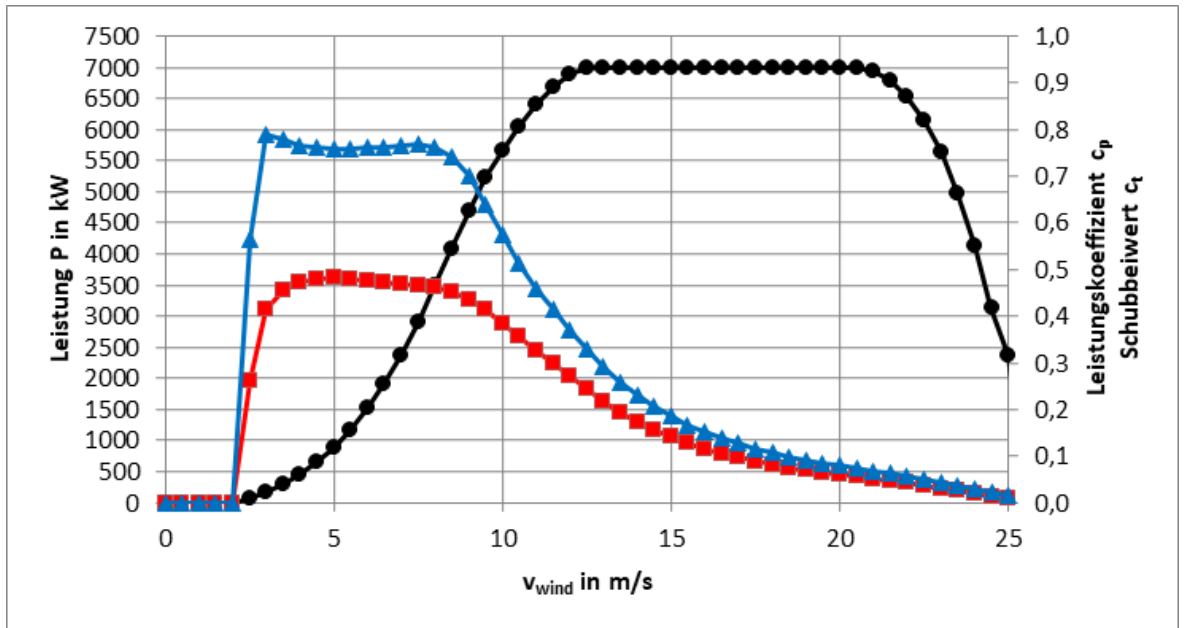


Abb. 1: Leistungs-, c_p - und c_t -Kennlinien E-175 EP5 E2 / 7000 kW Betriebsmodus OM-0-0

| | |
|--|------------------|
| | Leistung P in kW |
| | c_t -Wert |
| | c_p -Wert |

Technische Änderungen vorbehalten.

Freigabe: 2024-08-09 08:23

3.2 Berechnete Schalleistungspegel Betriebsmodus OM-0-0

Im Betriebsmodus OM-0-0 wird die Windenergieanlage leistungsoptimiert mit optimaler Ertragsausbeute betrieben. Der höchste zu erwartende Schalleistungspegel liegt bei 106,9 dB(A) im Bereich der Nennleistung. Alle angegebenen Schalleistungspegel gelten unter Berücksichtigung der in Kap. 2.2, S. 7 beschriebenen Unsicherheiten. Nach Erreichen der Nennleistung steigt der Schalleistungspegel nicht weiter an.

Tab. 5: Technische Daten

| Parameter | Wert | Einheit |
|-------------------------|------|---------|
| Nennleistung (P_n) | 7000 | kW |
| Nennwindgeschwindigkeit | 12,5 | m/s |

Tab. 6: Berechneter Schalleistungspegel in dB(A) bezogen auf die Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe v_H

| v_H | Schalleistungspegel in dB(A) |
|----------|------------------------------|
| 5 m/s | 94,5 |
| 5,5 m/s | 96,3 |
| 6 m/s | 98,3 |
| 6,5 m/s | 100,2 |
| 7 m/s | 101,7 |
| 7,5 m/s | 103,3 |
| 8 m/s | 105,0 |
| 8,5 m/s | 106,5 |
| 9 m/s | 106,9 |
| 9,5 m/s | 106,9 |
| 10 m/s | 106,9 |
| 10,5 m/s | 106,9 |
| 11 m/s | 106,9 |
| 11,5 m/s | 106,9 |
| 12 m/s | 106,9 |
| 12,5 m/s | 106,9 |
| 13 m/s | 106,9 |
| 13,5 m/s | 106,9 |
| 14 m/s | 106,9 |
| 14,5 m/s | 106,9 |
| 15 m/s | 106,9 |

Technische Änderungen vorbehalten.

Freigabe: 2024-08-09 08:23